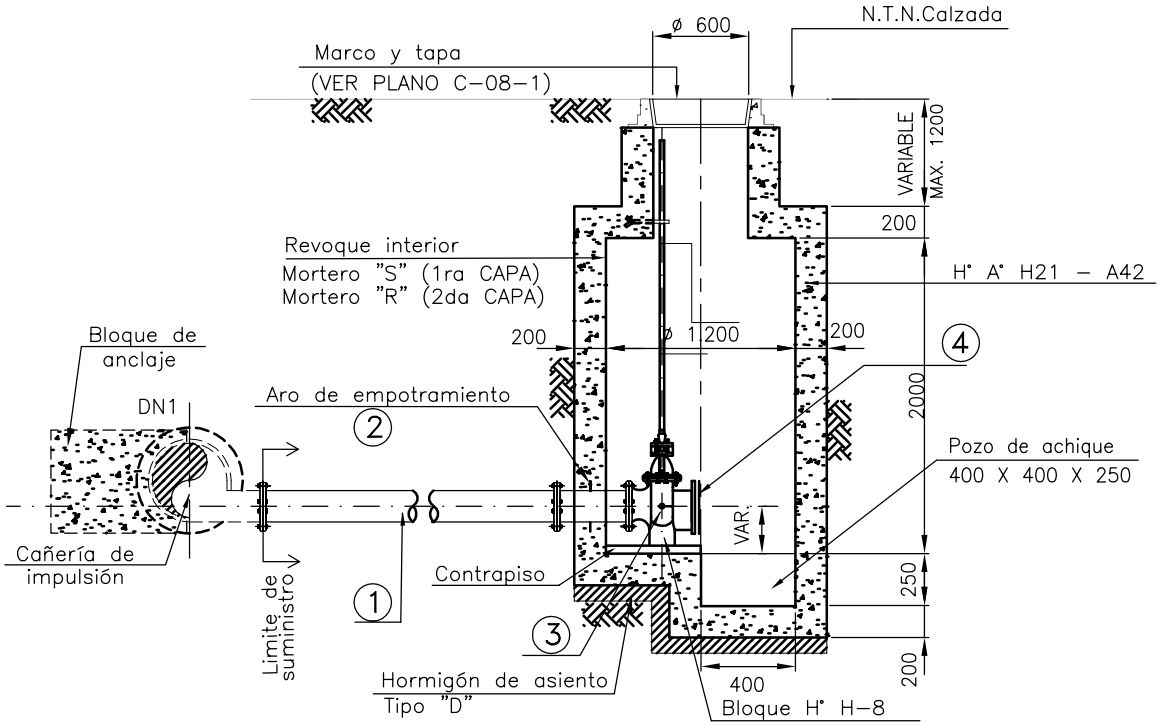

ELEVACION

1. Caño con bridas DN2 pend. min. 3‰
2. Caño pasamuro con bridas y aro de empotr. fund. ductil.
3. Válvula esclusa según espacificaciones técnicas fund. ductil. DN2
4. Brida ciega fund. ductil.

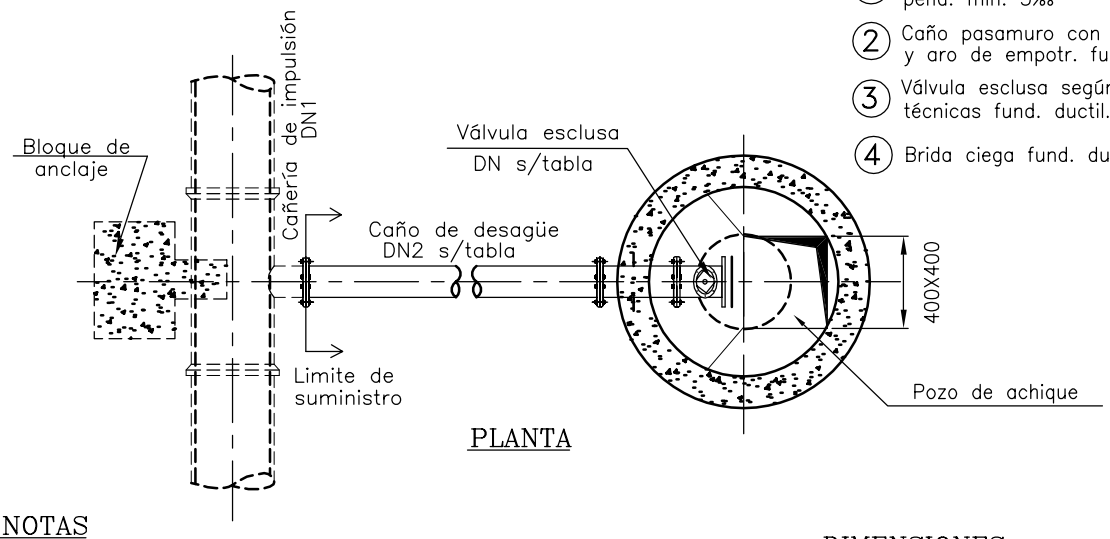

PLANTA

NOTAS

- Todas la medidas están expresadas en milímetros.
- Hormigón H-21
- Acero A-420
- Si se emplean moldes metálicos no se requerirá la ejecución de los revoques interiores.
- En suelos agresivos o en presencia de napa de agua agresiva se empleará cemento A.R.S.
- Deberá verificarse a fisuración para la condición especificada como: "Fisura muy reducida"
- Vástago de maniobra de acero SAE 1020 para torque equivalente al correspondiente a la válvula, revestido con pintura anticorrosiva y epoxidica.
- El relleno alrededor de la cámara,se compactará al 95% del Proctor.
- La superficie deberá ser reconstruída de acuerdo a las especificaciones.
- Cuando la calzada sea de tierra,se construirá un bloque de hormigón "D",de 300 x 300 mm,alrededor de la tapa.
- El empotramiento deberá calcularse para la presión de prueba en zanja actuando sobre la brida ciega.

DIMENSIONES

CAÑERIA DE IMPULSION DN1	CAÑERIA DE DESAGUE DN2	VALVULA ESCLUSA DN
350/500	150	150
550/700	200	200
750/900	250	250

- El desagote de la cañería conductora se realizará mediante una bomba portatil sumergible alojada dentro de la cámara y bombeando las aguas ser_ vidas a un camion cisterna para su posterior vuel_ co al cuerpo receptor proyectado aguas abajo.

AySA SOCIEDAD ANONIMA

CAMARA PARA DESAGUE DE LIQUIDOS CLOACALES
CAÑERIAS DE IMPULS.DN 350 mm / 900 mm

PLANO TIPO

Rev.	Descripción	Fecha		
			Fecha: 17/04/06	N° C-15-2
0		ABRIL 06	Proyectó:	
			Ing.Proy.:	Pr.N°

C-15-2_0